


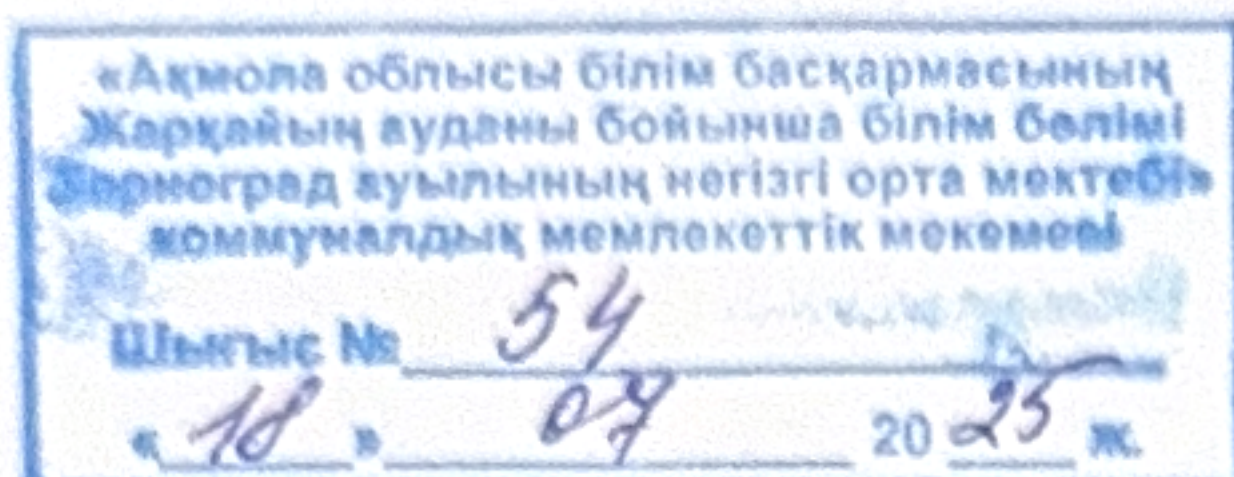

И.о. начальника ОЧС
Жаркаинского района
полковнику
гражданской защиты
Ахметову Е.Б.
от и.о. директора
КГУ «ОСШ с. Зерноград»
Лузиной Е.Х.

Информация
по устранению нарушений, выявленных при проведении
профилактического контроля с посещением организации образования

п/п	Наименования выявленных нарушений при проведении пожарно-технического обследования	Прилагаемые сроки устранения	Мероприятия по устранению
1	В здании школы имеющаяся автоматическая сигнализация находится в неисправном состоянии. Основание: п. 6 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.	До 21.07.2025г.	Устранено (проведены технические ремонтные работы обслуживающей организацией)
2	В котельной допускается эксплуатация не закрепленной розетки. Основание: п.п. 2 п. 86 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.	До 21.07.2025г.	Устранено (в здании котельной розетка закреплена)
3	В спортзале допускается соединение в распределительных коробках оконцеваний жил электропроводов выполнены при помощи механической скрутки, без опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. Основание: п. 80 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по	До 21.07.2025г.	Устранено (в спортзале соединение в распредкоробках выполнено с помощью специальных зажимов - сиз)

	чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.		
4	На объекте отсутствует техническая документация на смонтированную систему автоматической пожарной сигнализации (проектной документации на системы и установки пожарной автоматики, актов скрытых работ (при их наличии), испытаний и замеров, акта приемки в эксплуатацию систем и установок пожарной автоматики, паспортов на технические средства, входящих в состав систем и установок пожарной автоматики, ведомости смонтированных приборов и оборудования систем и установок пожарной автоматики, инструкции по эксплуатации систем и установок пожарной автоматики, должностных инструкций дежурного и обслуживающего персонала, ответственного лица за проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта, копии договора с организацией на проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта (на объектах, обслуживаемых организациями). Основание: п.п. 1,2,3,4,5,7 п. 70 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.	До 21.07.2025г.	Устранено (в наличии имеется вся необходимая документация, недостающие документы восстановлены)

Приложение: подтверждающие фото и видео материалы.

И.о. директора школы



Лузина Е.Х.